

รายงานการติดตามมาตรฐานน้ำดิจิทัล SCADA

รายละเอียดโครงการรวมทั้งหมด 90 มาตรการ

1. มาตรการวัดน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 มาตรการ
2. มาตรการวัดน้ำประปา ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 17 มาตรการ
3. มาตรการวัดน้ำประปา ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 17 มาตรการ
4. มาตรการวัดน้ำประปา ขนาด 2-1/2 นิ้ว จำนวน 4 มาตรการ
5. มาตรการวัดน้ำประปา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 26 มาตรการ
6. มาตรการวัดน้ำประปา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 มาตรการ
7. มาตรการวัดน้ำประปา ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 10 มาตรการ
8. มาตรการวัดน้ำประปา ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 9 มาตรการ



รูปภาพการดำเนินการ (มาตรน้ำขนาด 2 นิ้วขึ้นไป)

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (มาตรน้ำขนาด 2 นิ้ว)





รูปภาพการดำเนินการ (มาตรน้ำขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ว)


จุดพักขยะที่ 2 ขนาด 1/2 นิ้ว



การใช้งานมาตรวัดน้ำดิจิตอล

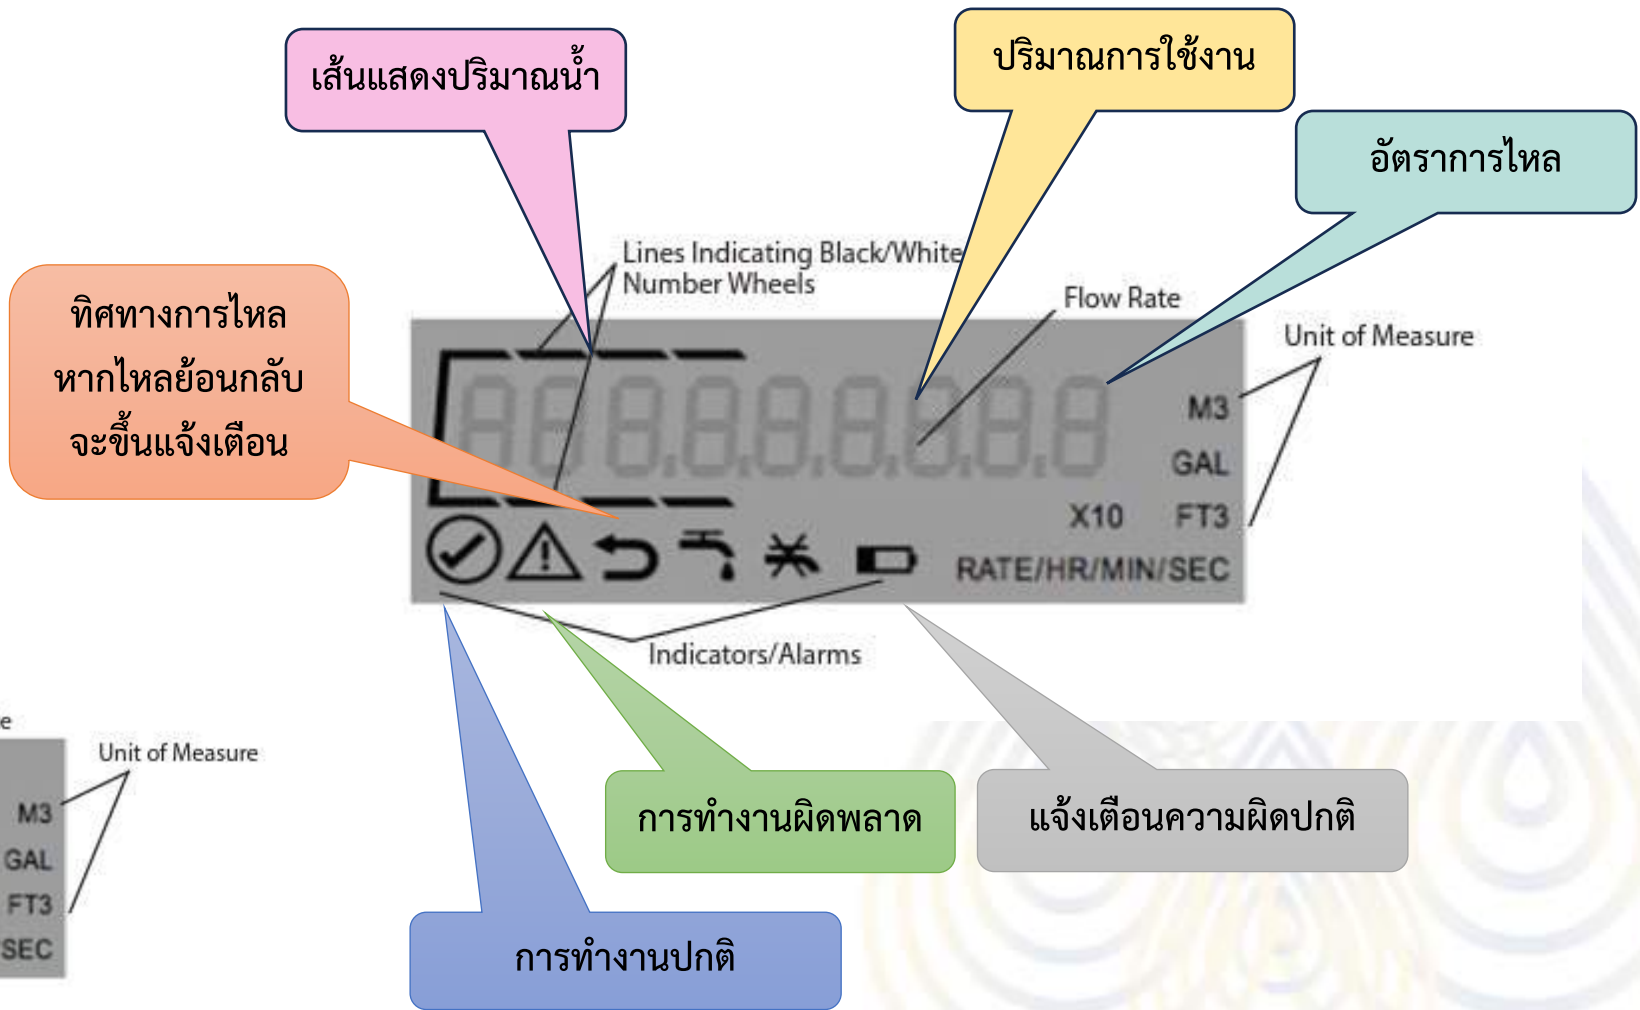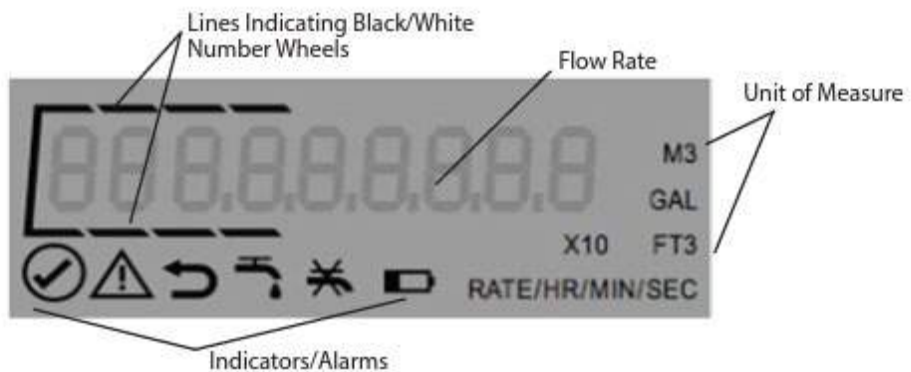

หน้าเว็บ <https://pridewater-th.com/mahidol/login.php?error=2>

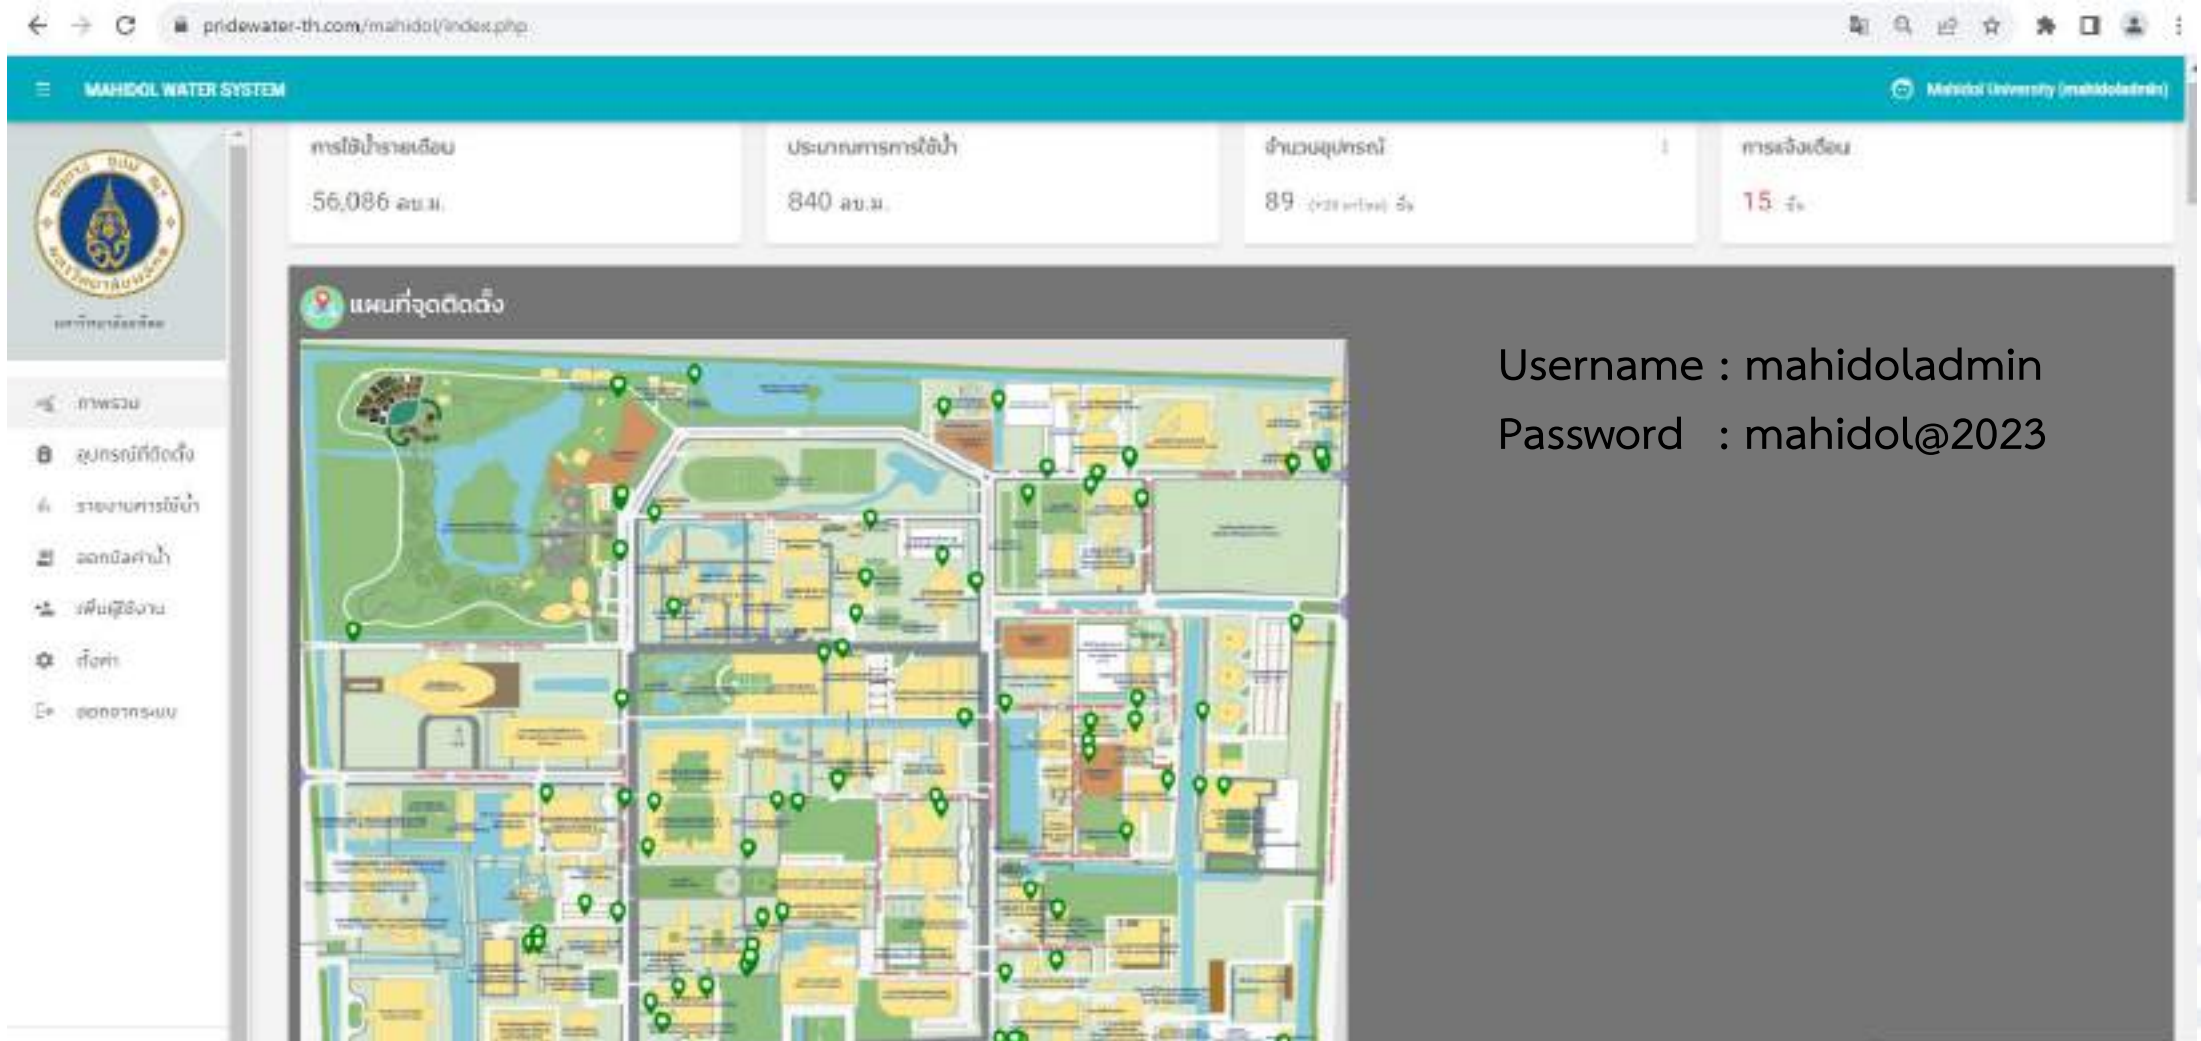

MAHIDOL WATER SYSTEM

Mahidol University (mahidoladmin)

การไหลปราศเดือน	ประเภทกรมทรัพย์สิน	จำนวนอุปกรณ์	การแจ้งเตือน
56,086 ลบ.ม.	840 ลบ.ม.	89	15

แผนที่จุดติดตั้ง

Username : mahidoladmin
Password : mahidol@2023

← → ↻ pridewater-th.com/mahidol/index.php Update

MAHIDOL WATER SYSTEM Mahidol University (mahidoladmin)



มหาวิทยาลัยมหิดล

- ภาพรวม
- อุปกรณ์ที่ติดตั้ง
- รายงานการใช้น้ำ
- ออกคำสั่งน้ำ
- เพิ่มรูโงงาน
- ตั้งค่า
- ออกจากระบบ



PrideWater Co.Ltd. ©
ลิขสิทธิ์ในบริการ
ติดต่อสอบถามได้ที่



มหาวิทยาลัยมหิดล

- 📄 ภาพรวม
- 🔒 อุปกรณ์ที่ติดตั้ง
- 📊 รายงานการใช้น้ำ
- 📄 ออกคิลล์น้ำ
- 👤 เพิ่มผู้ใช้งาน
- ⚙️ ตั้งค่า
- ➔ ออกจากระบบ

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลบ.ม.)



อุปกรณ์ที่แจ้งเตือน

Show entries

Serial	พยางค์ของเครื่อง	ปัญหาที่พบ	Last Reading
2303010054	อาคารสหวิทยาเขตการ	LEAKAGE (Code : 01)	1 ก.ย. 2566
2303010058	อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี	LEAKAGE (Code : 01)	1 ก.ย. 2566
2303010060	อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	LEAKAGE (Code : 01)	31 ส.ค. 2566
2303010077	อาคารพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	LEAKAGE (Code : 01)	1 ก.ย. 2566
2303010079	อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	LEAKAGE (Code : 01)	1 ก.ย. 2566
2303010090	อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	LEAKAGE (Code : 01)	1 ก.ย. 2566
2303010092	อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1	LEAKAGE (Code : 01)	1 ก.ย. 2566
2303010093	อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1	LEAKAGE (Code : 01)	31 ส.ค. 2566


ตัวอย่างมาตรวัดน้ำประปาชั้น LEAK




← → ↻ | pridewater-th.com/mahidol/billing.php | 🔍 | 🌐 | ⌵ | ⌵ | ⌵ | ⌵ | ⌵ | ⌵ | ⌵ | Update: ⌵

MAHIDOL WATER SYSTEM | Mahidol University (mahidoladmin)

📄 | ใบแจ้งการใช้น้ำ | 1 / 1 | 66% | 🖨️ | 🔗



1



มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
Wisdom of the Land

พริดวอเตอร์ จำกัด

ใบแจ้งการใช้น้ำ
เดือน มกราคม 2562 (Per 14.8.11)

ประเภท	หน่วย	ราคา	จำนวน	รวม	ส่วนลด	รวมสุทธิ
ค่าใช้น้ำ	ม.ค.	1.000	14.8	14.800		14.800
ค่าบริการ	บาท	100.00	1	100.00		100.00
รวม				114.800		114.800

ประเภท	รวมสุทธิ
รวม	114.800
รวมส่วนลด	0.000
รวมสุทธิ	114.800

รวมเงินที่ต้องชำระ: 114.800 บาท
จำนวนเงินที่ต้องชำระ: 114.800 บาท

พริดวอเตอร์ จำกัด | ใบแจ้งการใช้น้ำ | 14.8.11

5	อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำสะอาด	2303010056	2	อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำสะอาด
6	อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำสะอาด	2303010057	4	อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำสะอาด
7	อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำสะอาด	2303010058	3	อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำสะอาด



หนังสือแจ้งค่าน้ำประปา

เรื่อง แจ้งค่าน้ำประปา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 1-4,6-11

บุรุษจ้างเดิน อีกรวม ๐๐	เลขใบส่งน้ำ ๐๘	ขนาดมาตร ๖ นิ้ว	วันที่อ่านเครื่อง ๐1/๙/๖๖	เลขใบมาตร ๓๐77129	อ่านเครื่อง ๐1/๙/๖๖	เลขใบมาตร ๒๙๐๘๘๐๐	จำนวนน้ำที่ใช้ ๒1,๙22.๘1
----------------------------	-------------------	--------------------	------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

รายการ (Description)	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำประปาเดือนสิงหาคม (ดูรายละเอียด 25.00 บาท)	588,070.21
ค่าบริการทั่วไป	950.00
ยอดคงค้างเก่า	549,020.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	88,031.42
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	587,031.67

ประวัติการใช้น้ำประปา	
01/8/2566	5,220.89
01/9/2566	21,922.81

รวมเงินที่ต้องชำระ ทำแผนแปลหนังสือค่าน้ำประปาเดือนสิงหาคม
ชำระภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

หมายเหตุ
ข้เรียนมาเพื่อโปรดชำระภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย ขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ _____
(นางสาวรัฐศวีร์ วรรณภรณ์กุล)
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ระบบน้ำและเครื่องกล

THANK YOU

